

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по производству
— главный инженер
Омского филиала ОАО «ТГК-11»

Н.П. Рыбко

2010г.




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Омсккровля»

А.М. Ласковец

2010г.

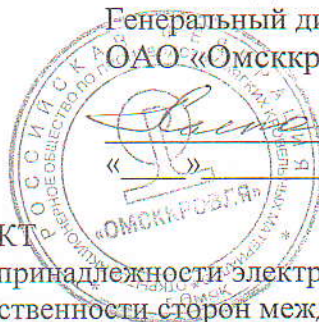

АКТ

по разграничению балансовой принадлежности электросетей и
эксплуатационной ответственности сторон между
ОАО «Омсккровля» и Омским филиалом ОАО «ТГК-11»

г. Омск


от 11.11.2010г.

Балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность по
электрообеспечению ОАО «Омсккровля» от Омского филиала ОАО «ТГК-11» устанавливается:

По ТЭЦ-4:

- для кабельных линий 6 кВ 404Ш, 440Ш, 443Ш - на кабельных наконечниках отходящих
линий в сторону ОАО «Омсккровля» в ГРУ-6 кВ СП ТЭЦ-4.

За состояние контактов и болтовых соединений на границе раздела отвечает ОАО
«Омсккровля».

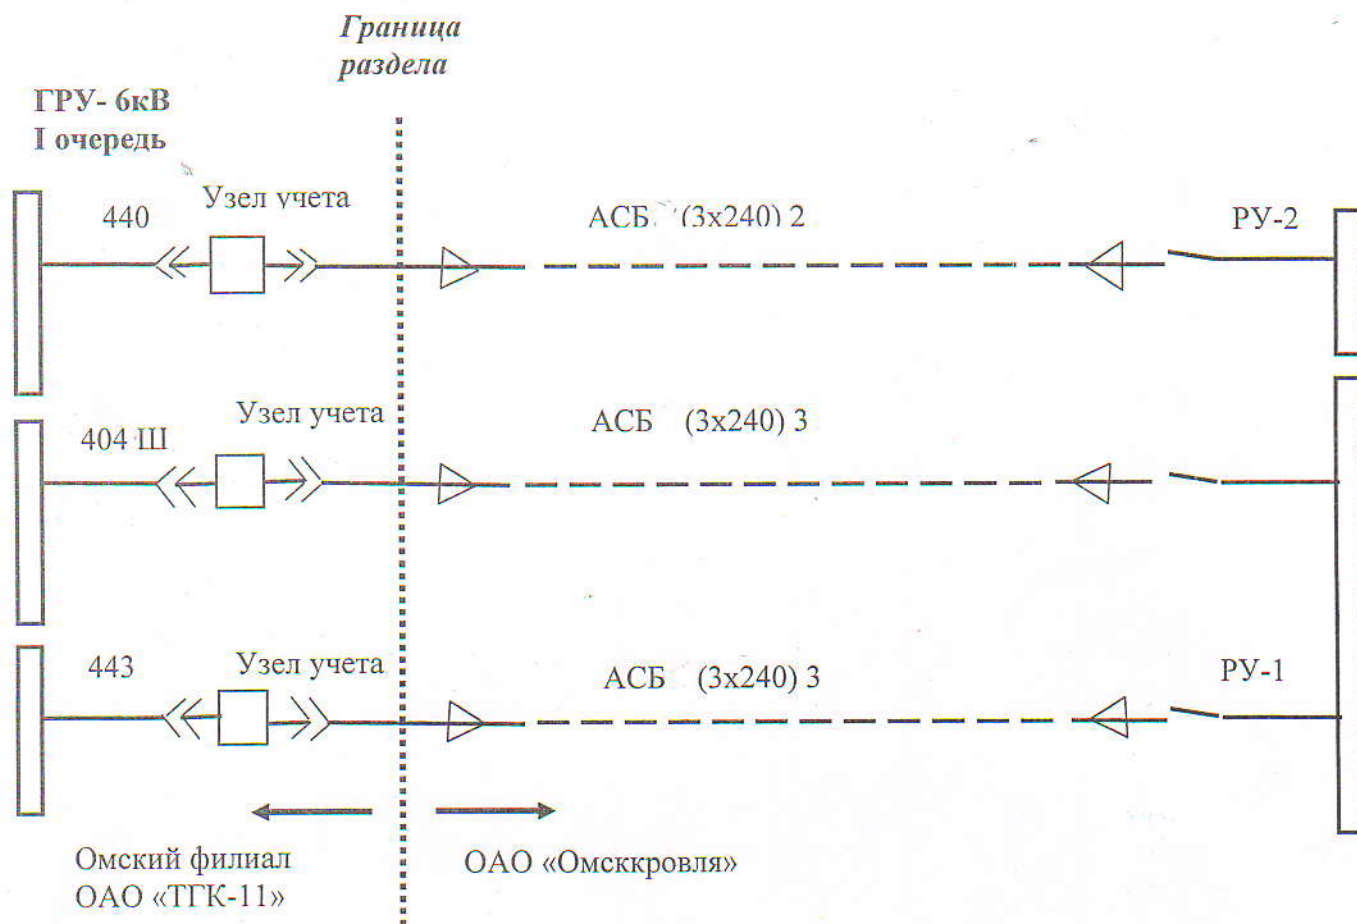


Акт

Разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ОАО «Омсккровля» и ООО «ЭКОРОС»

Настоящий акт составлен представителем ОАО «Омсккровля» Ласковец А.М. г.Омск-40 ул.Комбинатская,38, тел: 69-16-09 и представителем ООО «ЭКОРОС» Коваленко Е.Б. г.Омск-40 ул.Комбинатская, 23/1 тел:69-13-80

1. Передача электроэнергии ООО «ЭКОРОС» осуществляется от сетевой организации ОАО «Омсккровля»
2. Граница балансовой принадлежности устанавливается на отходящих кабельных наконечниках ячеек № 12 и 20 РУ-1 6кВ. Контактные соединения обслуживаются ОАО «Омсккровля»

СХЕМА

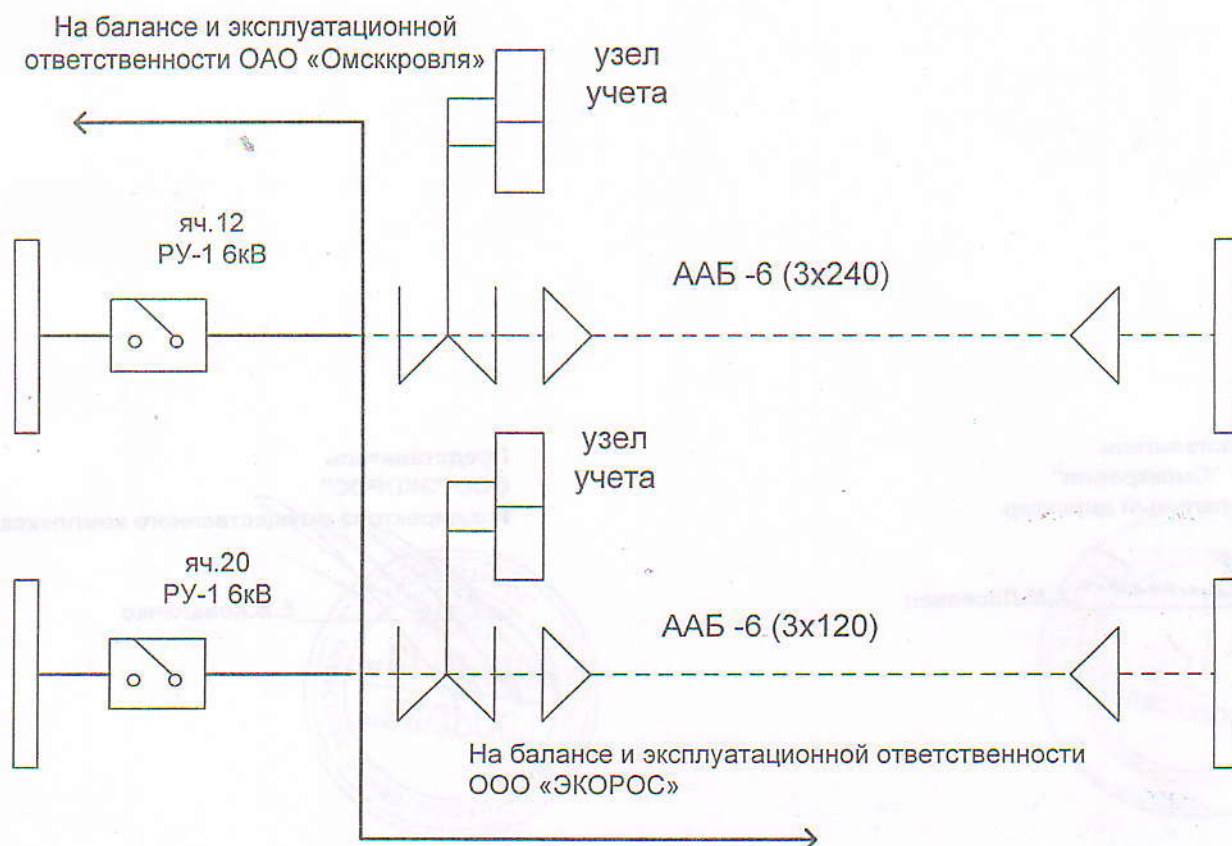

3. Организация учета электроэнергии с электроснабжающей организацией ОАО "Омскэнергосбыт"

№ п/п	Объект наименование установленного оборудования	Разрешенная максимальная нагрузка, кВт	Учет электроэнергии				
			Тип счетчика	№ счетчика	Тип т/т	Расчетный коэффициент	Наличие комплектации и устройств реактивной мощности
1	ООО "ЭКОРОС" РУ-1 6кВ яч.12	1300	ЦЭ6850М	7251044000579	ТПЛ-10М 200/5	2400	БСК
2	ООО "ЭКОРОС" РУ-1 6кВ яч.20		ЦЭ6850М	7251044000580	ТПЛ-10М 200/5	2400	БСК

4. Потери в сети, создаваемой нагрузкой ООО "ЭКОРОС" определяются согласно договора с ОАО "Омскэнергосбыт". Эксплуатационная ответственность измерительного комплекса учета эл.энергии принадлежит ООО "ЭКОРОС".

5. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования ОАО "Омсккровля" главный энергетик
Заживихин Александр Павлович гр.V тел: 69-16-09

6. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования ООО "ЭКОРОС" главный энергетик
Дубинин Андрей Геннадьевич гр.V тел: 69-13-80

Представитель
ОАО "Омсккровля"
Генеральный директор



А.М.Ласковец

Представитель
ООО "ЭКОРОС"
И.о.директора имущественного комплекса



Е.Б.Коваленко

Handwritten signature

" СОГЛАСОВАНО "

Главный энергетик

ОАО " Омсккровля "

 В.Г.Молоков

« ____ » _____ 2014г.

" УТВЕРЖДАЮ "

Генеральный директор

ОАО " Омсккровля "

 А.М.Ласковец

« ____ » _____ 2014г.

Г Р А Ф И К

ППР электрооборудования электроцеха
на 2015 год

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	Трансформатор №1 ТП-3	Т	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
47	Трансформатор №2 ТП-3	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О
48	Ячейка РУ-2 №20 ТП-3 тр-р1 1000 кВа	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	О	О
49	Ячейка РУ-2 №5 ТП-3 тр-р2 1000 кВа	Т	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
50	Автомат Ввод №1 ТП-3	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О
51	Автомат Ввод №2 ТП-3	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
52	Секционный автомат ТП-3	О	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О
53	Ячейка РУ-2 №21 ТП-4 тр-р1	О	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О
54	Ячейка РУ-2 №4 ТП-4 тр-р2	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	Т	О
55	Автомат Ввод №1 ТП-4	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	Т	О
56	Автомат Ввод №2 ТП-4	О	Т	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
57	Секционный автомат ТП-4	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	О	О
58	Ячейка РУ-2 №6 ТП-5 тр-р1	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
59	Ячейка РУ-2 №22 ТП-5 тр-р2	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О
60	Автомат Ввод №1 ТП-5	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	О	О	О
61	Автомат Ввод №2 ТП-5	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О
62	Секционный автомат ТП-5	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
63	Ячейка РУ-1 №26 ТП-6 тр-р1 1000 кВа	Т	О	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О
64	Ячейка РУ-1 №6 ТП-6 тр-р2 630 кВа	О	Т	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
65	Автомат Ввод №1 ТП-6 тр-р1	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	О
66	Автомат Ввод №2 ТП-6 тр-р2	О	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О
67	Секционный автомат ТП-6	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
68	Ячейка РУ-1 №28 ТП-7 тр-р1 400 кВа	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	Т	О	О
69	Ячейка РУ-1 №4 ТП-7 тр-р2 400 кВа	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	О	О
70	Автомат Ввод №1 ТП-7 тр-р1	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
71	Автомат Ввод №2 ТП-7 тр-р2	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О
72	Секционный автомат ТП-7	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О
73	Ячейка РУ-1 №7 эл.дв. №1 320 квт	О	О	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О
74	Ячейка РУ-1 №8 эл.дв. №2 300 квт	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
75	Ячейка №12 ОЗСМС РУ-1	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
76	Ячейка №13 Ввод "404 III" РУ-1	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
77	Ячейка №14 НТМИ РУ-1	О	О	О	О	О	О	О	О	Т	О	О	О
78	Ячейка №15 секц. масл. выкл РУ-1	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	О

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	Ячейка №18 НТМИ РУ-1	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	Т	
80	Ячейка №19 Ввод " 443 III " РУ-1	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	Т	
81	Ячейка РУ-2 №10 Резервный ввод	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О	
82	Ячейка РУ-2 №12 тр-р НОМ	О	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	
83	Ячейка РУ-2 №14 тр-р НТМИ-6	О	О	О	О	Т	О	О	О	О	О	О	
84	Ячейка РУ-2 №15 Ввод " 440 III "	О	О	О	О	О	О	О	О	О	Т	О	
85	Кабельные сети от ТЭЦ-4 до РУ-1,2				О				О				
86	Замена силового кабеля от ТП-2 до ЗДУ												
87	Установка системы учета АСКУЭ												
88	Ремонт КЛ от ТЭЦ-4 до РУ-1,2												

Начальник электроцеха

Матвеев Ю.А.

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг ОАО «Омсккровля» за 2013 год

N	Обосновывающие данные для расчета <*>	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0

Инженер энергетик

Антилогова Т.П.

Должность

Ф.И.О.

Подпись

<*> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности
прекращений
передачи электрической энергии

ОАО «Омсккровля»

Наименование электросетевой организации

Максимальное за расчетный период 2013 г. число точек присоединения	0
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Т) пр	0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) п	0

Инженер энергетик

Должность



Ф.И.О.

Антилогова Т.П.

Подпись